


RZUT PIWNIC

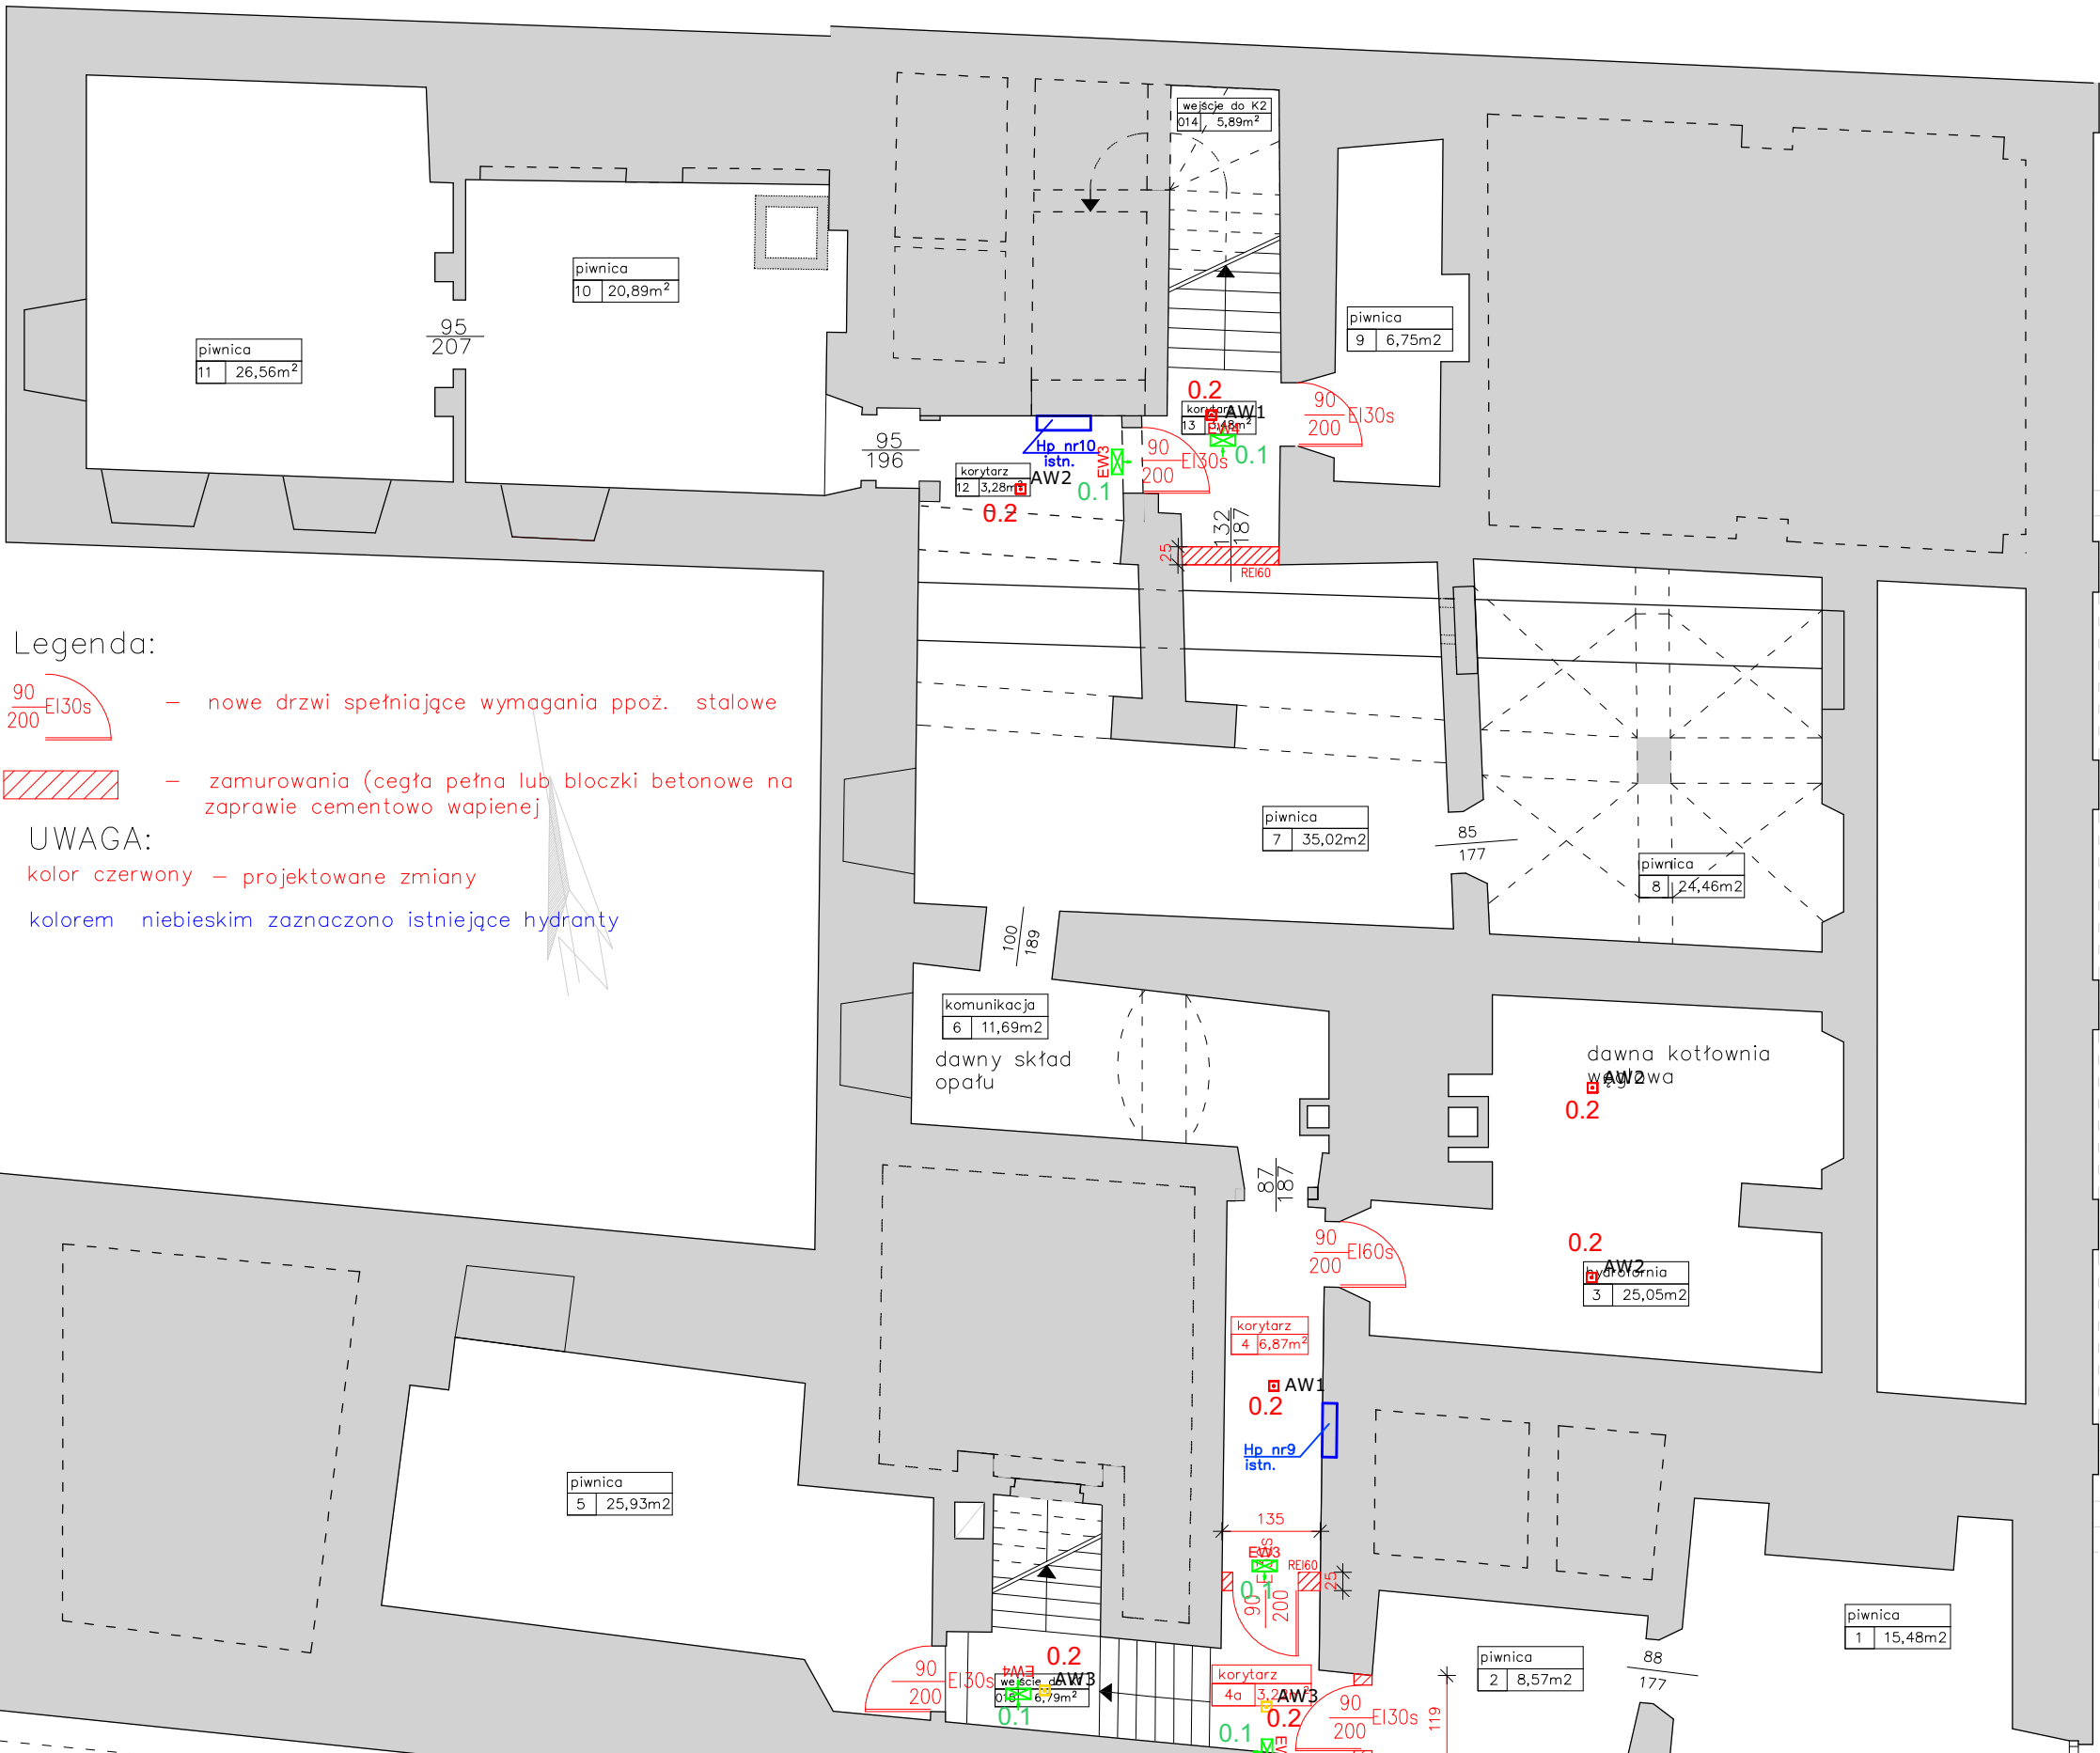

Legenda:

- 90 EI30s — nowe drzwi spełniające wymagania ppoż. stalowe
- zamurowania (cegła pełna lub bloczki betonowe na zaprawie cementowo wapienej)

UWAGA:

- kolor czerwony — projektowane zmiany
- kolorem niebieskim zaznaczono istniejące hydranty

UWAGI:

W przypadku nie uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych dla których wymagane jest oświetlenie w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu” oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie) należy dodatkowo zabudować nad urządzeniami oprawy oświetleniowe typu LUMI LUN LUM597348 asymetryczna 2W 1h - uwzględnione w PT

LEGENDA:

- AW 1 - LUMI-S Wh400 E1/ST CR
- AW 2 - LUMI-S Wh400 E1/ST XWB
- AW 3 - LUMI-S Wh400 E1/ST WB
- AWZ - MONITOR1-S IP-65 GR300 E1/ST ASY LT
- EW 1 - MONITOR1-W E1/ST SIGN
- EW 2 - MONITOR2-GR E1/ST SIGN
- EW 3- MONITOR1-W IP-65 GR E1/ST SIGN
- EW 4 - MONITOR2 IP-65 GR E1/ST DOUBLE SIGN

- 0.1 Numeracja obwodów zgodna ze schematem na rys. E-1
- 0.2

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; e-mail: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - piwnica	
NR RYSUNKU	AW-1	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak	
		NR UPRAWNIEN	NBGP-V-7342/3/8/95/96	

RZUT PARTERU

UWAGI:
W przypadku nie uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych dla których wymagane jest oświetlenie w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu” oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie) należy dodatkowo zabudować nad urządzeniami oprawy oświetleniowe typu LUMI LUN LUM597348 asymetryczna 2W 1h - uwzględnione w PT

Legenda:

- nowe drzwi spełniające wymagania ppoż. drewniane
- zamurowania (cegła pełna lub bloczki betonowe na zaprawie cementowo wapienej)
- drzwi zabytkowe wewnętrzne – drzwi wyposażać w uszczelkę osadczą

UWAGA:


- kolor czerwony – projektowane zmiany
- kolorem niebieskim zaznaczono istniejące hydranty

LEGENDA:

- AW 1 - LUMI-S Wh400 E1/ST CR
- AW 2 - LUMI-S Wh400 E1/ST XWB
- AW 3 - LUMI-S Wh400 E1/ST WB
- AWZ - MONITOR1-S IP-65 GR300 E1/ST ASY LT
- EW 1 - MONITOR1-W E1/ST SIGN
- EW 2 - MONITOR2-GR E1/ST SIGN
- EW 3 - MONITOR1-W IP-65 GR E1/ST SIGN
- EW 4 - MONITOR2 IP-65 GR E1/ST DOUBLE SIGN
- 0.1 Numeracja obwodów zgodna ze schematem na rys. E-2
- 0.2
- TP-0 Rozdzielnica parteru
- RG Rozdzielnia główna obiektu
- R-P.POŻ Rozdzielnica obwodów SSP

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; e-mail: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - parter	
NR RYSUNKU	AW-2	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak	
		NR UPRAWNIEN	NBGP-V-7342/3/8/95/96	

RZUT I PIĘTRA

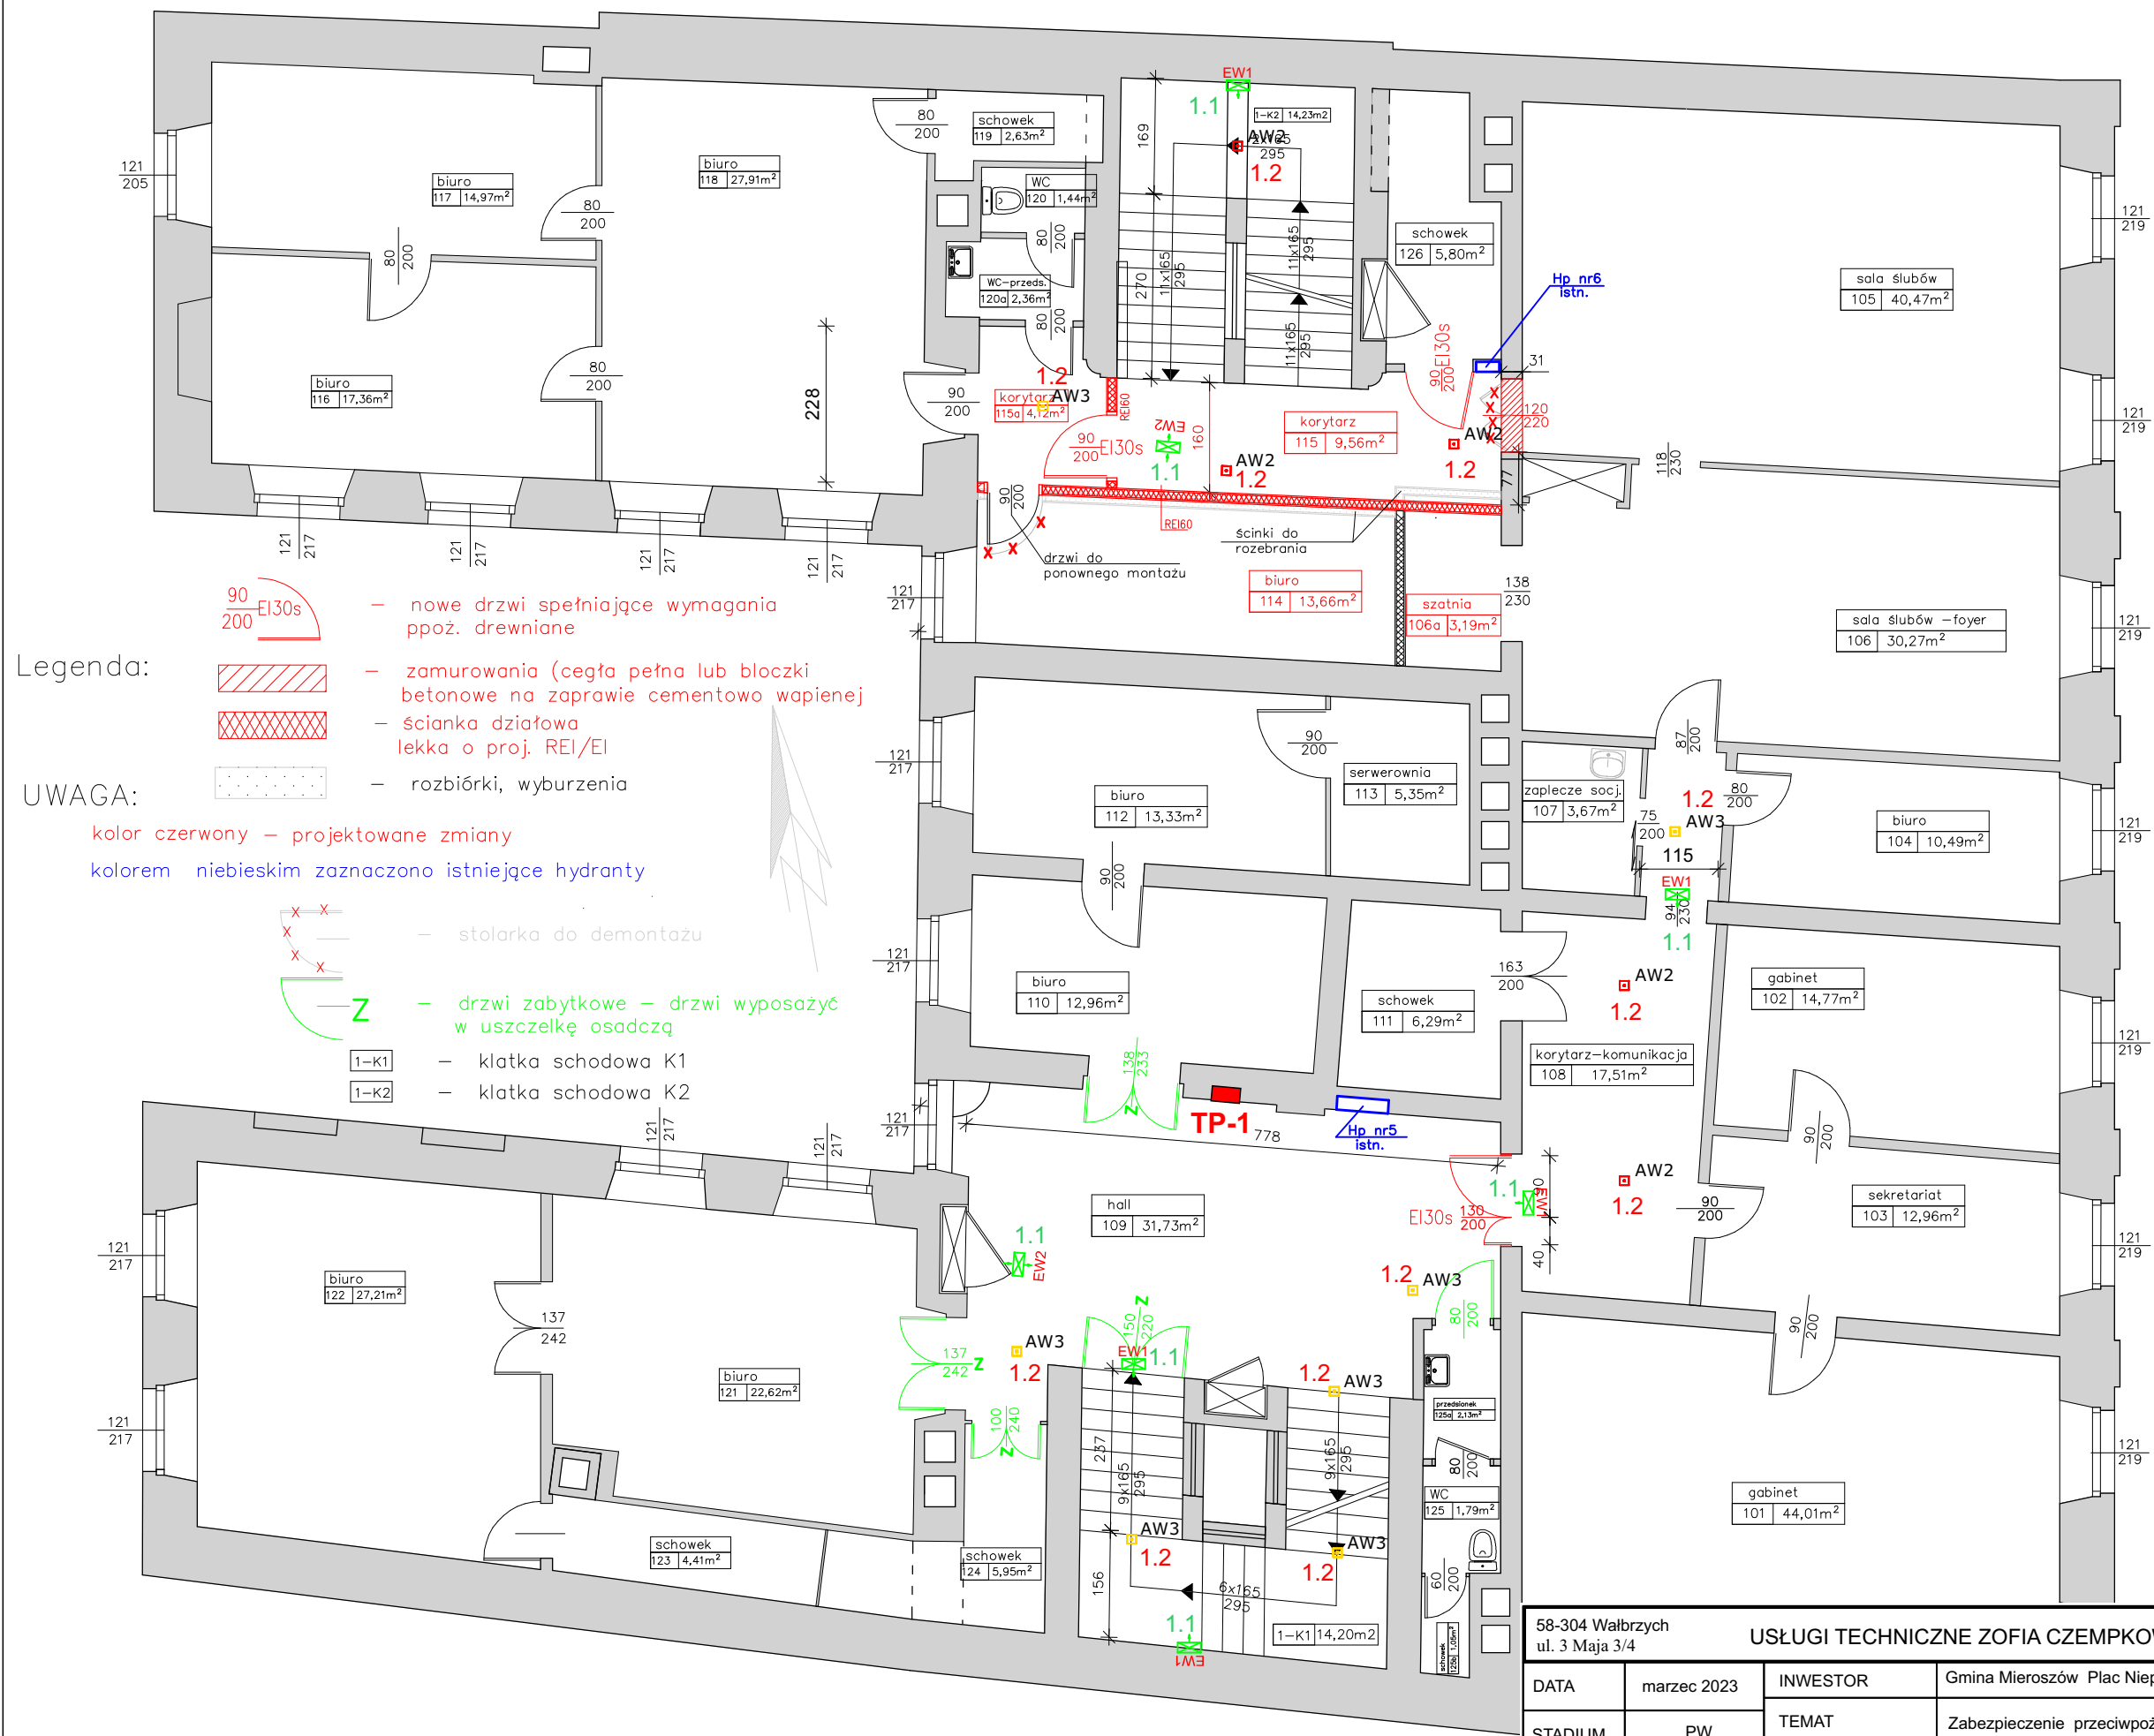

Legenda:

UWAGA:

kolor czerwony – projektowane zmiany
kolorem niebieskim zaznaczono istniejące hydranty

UWAGI:

W przypadku nie uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych dla których wymagane jest oświetlenie w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu” oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie) należy dodatkowo zabudować nad urządzeniami oprawy oświetleniowe typu LUMI LUN LUM597348 asymetryczna 2W 1h - uwzględnione w PT


LEGENDA:

- AW 1 - LUMI-S Wh400 E1/ST CR
- AW 2 - LUMI-S Wh400 E1/ST XWB
- AW 3 - LUMI-S Wh400 E1/ST WB
- AWZ - MONITOR1-S IP-65 GR300 E1/ST ASY LT
- EW 1 - MONITOR1-W E1/ST SIGN
- EW 2 - MONITOR2-GR E1/ST SIGN
- EW 3- MONITOR1-W IP-65 GR E1/ST SIGN
- EW 4 - MONITOR2 IP-65 GR E1/ST DOUBLE SIGN

- 1.1 Numeracja obwodów zgodna ze schematem na rys. E-2
- 1.2
- TP-1 Rozdzielnica I piętra


58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA tel. 502 781 686; e-mail: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - I piętro
NR RYSUNKU	AW-3	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak
		NR UPRAWNIEN	NBGP-V-7342/3/8/95/96

RZUT 2 PIĘTRA

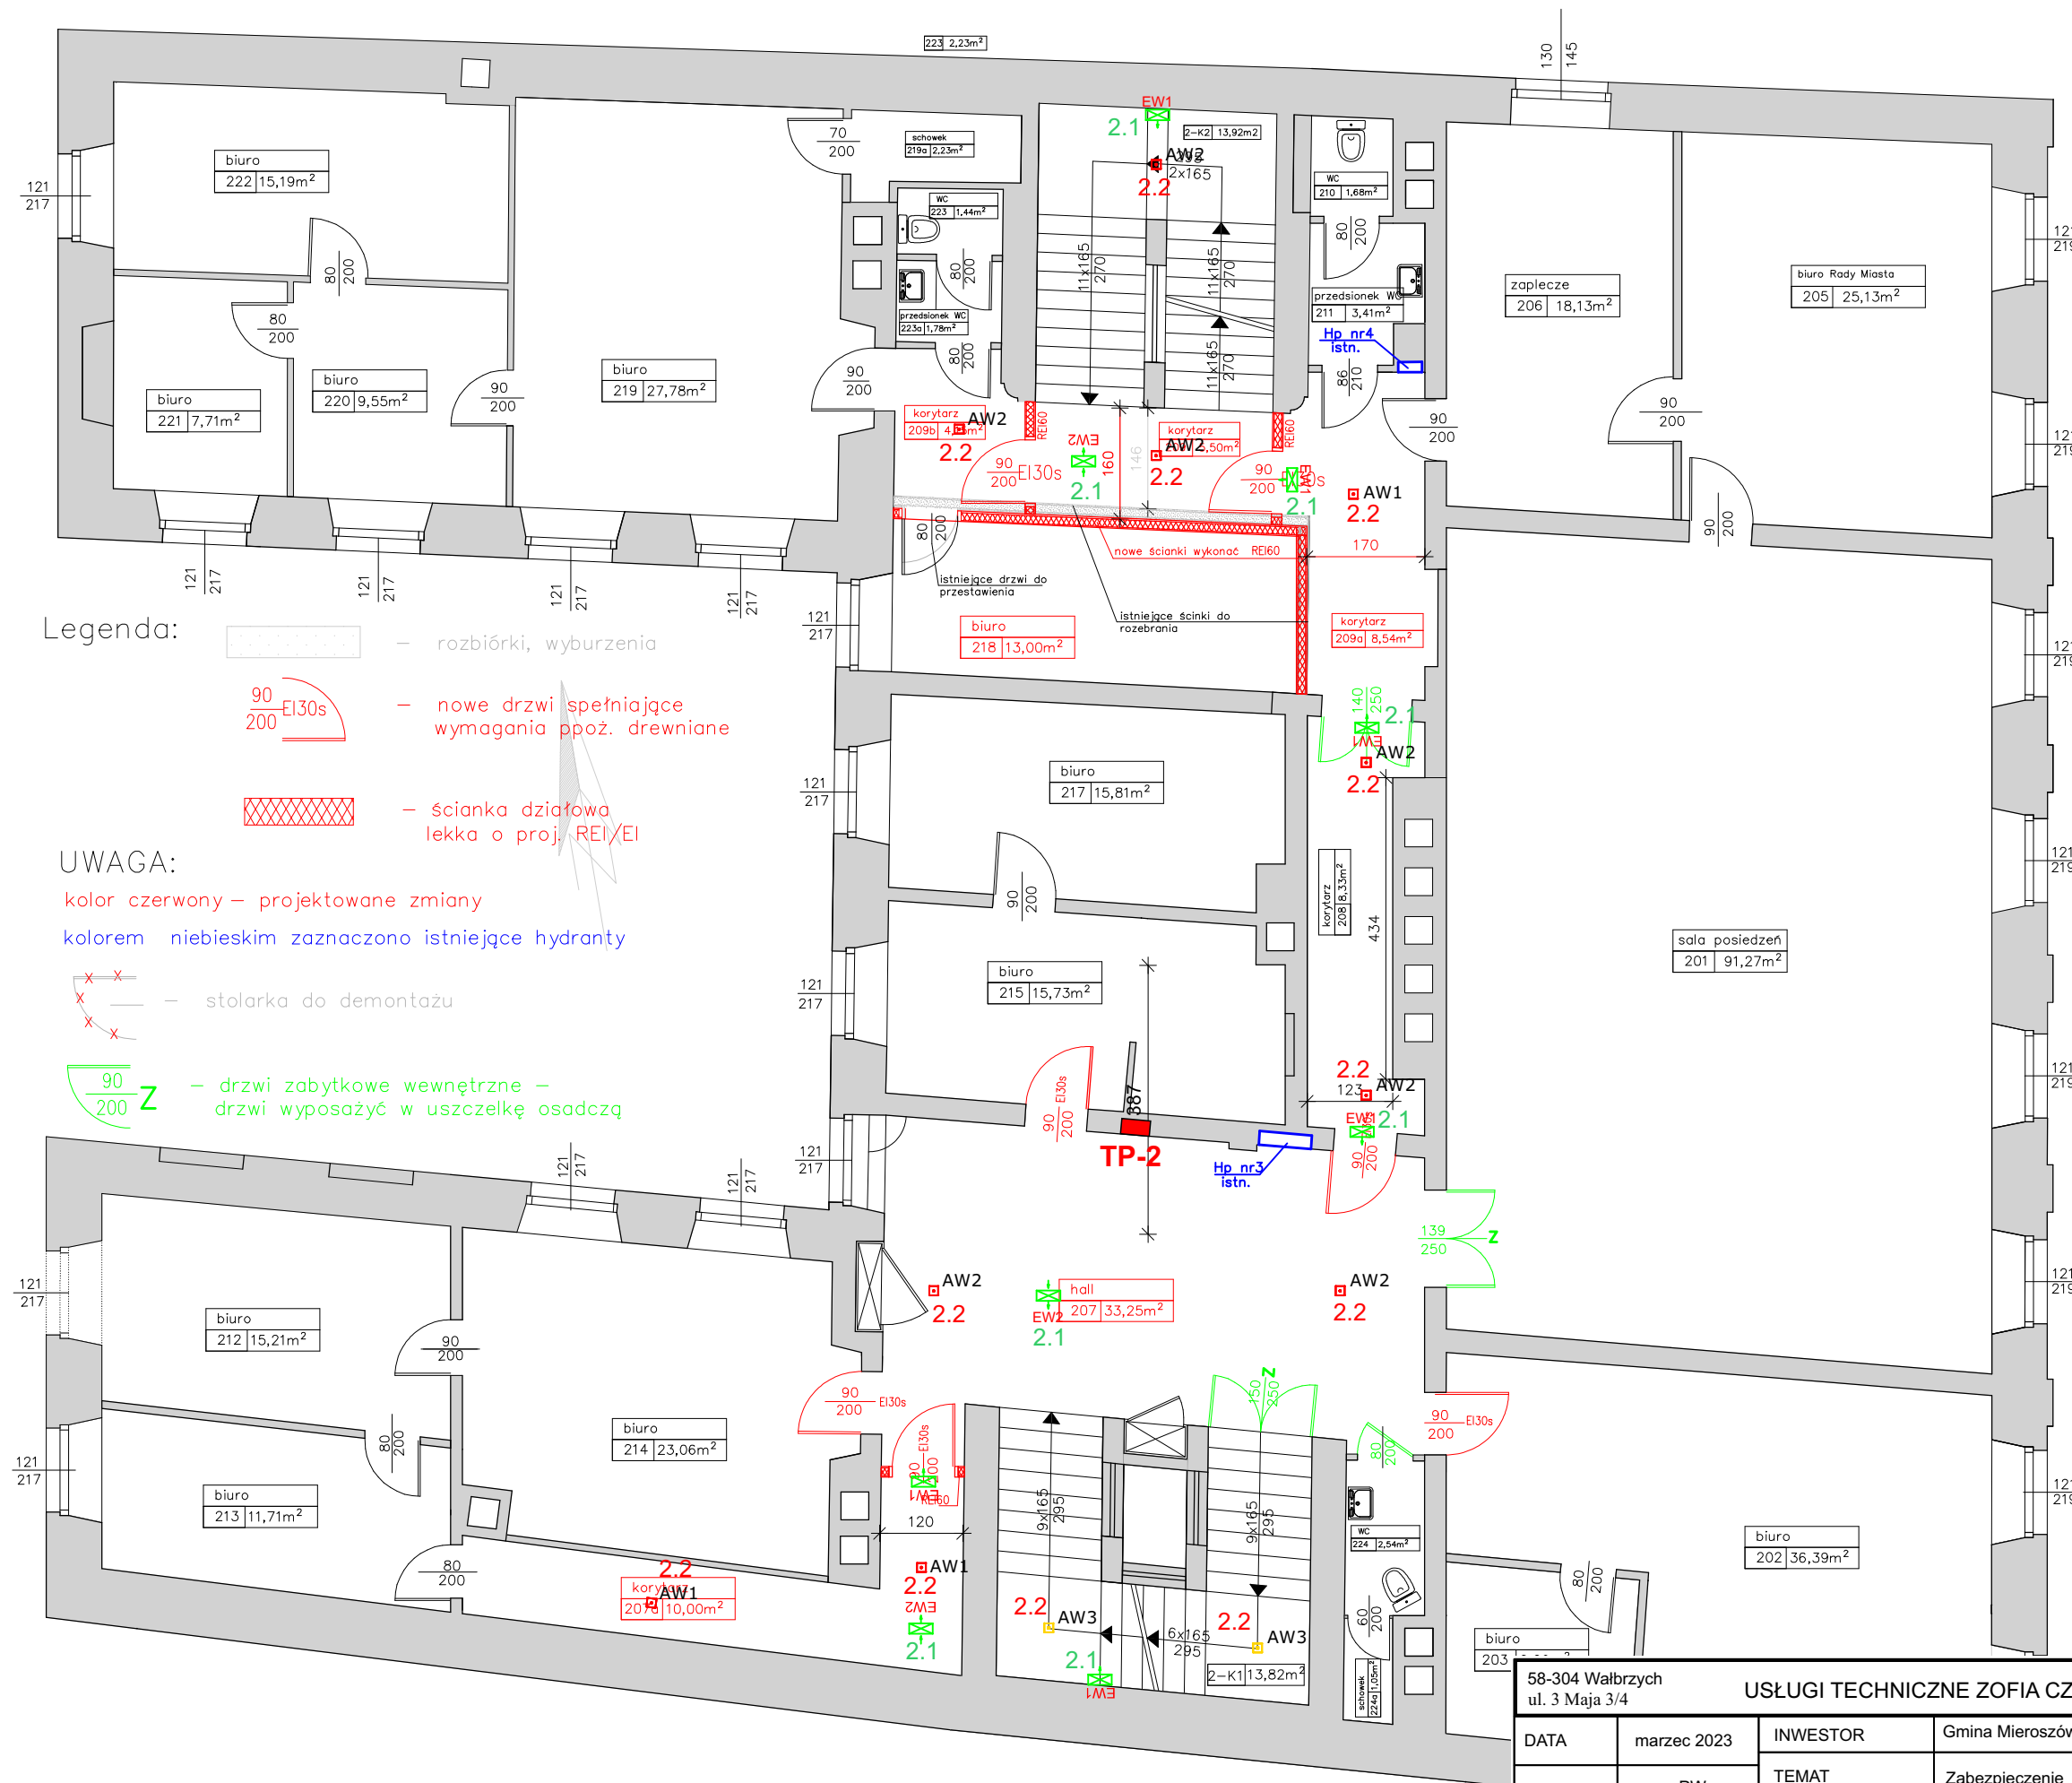

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA tel. 502 781 686; e-mail: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - II piętro
NR RYSUNKU	AW-4	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak
		NR UPRAWNIEN	NBGP-V-7342/3/8/95/96

RZUT 3 PIĘTRA

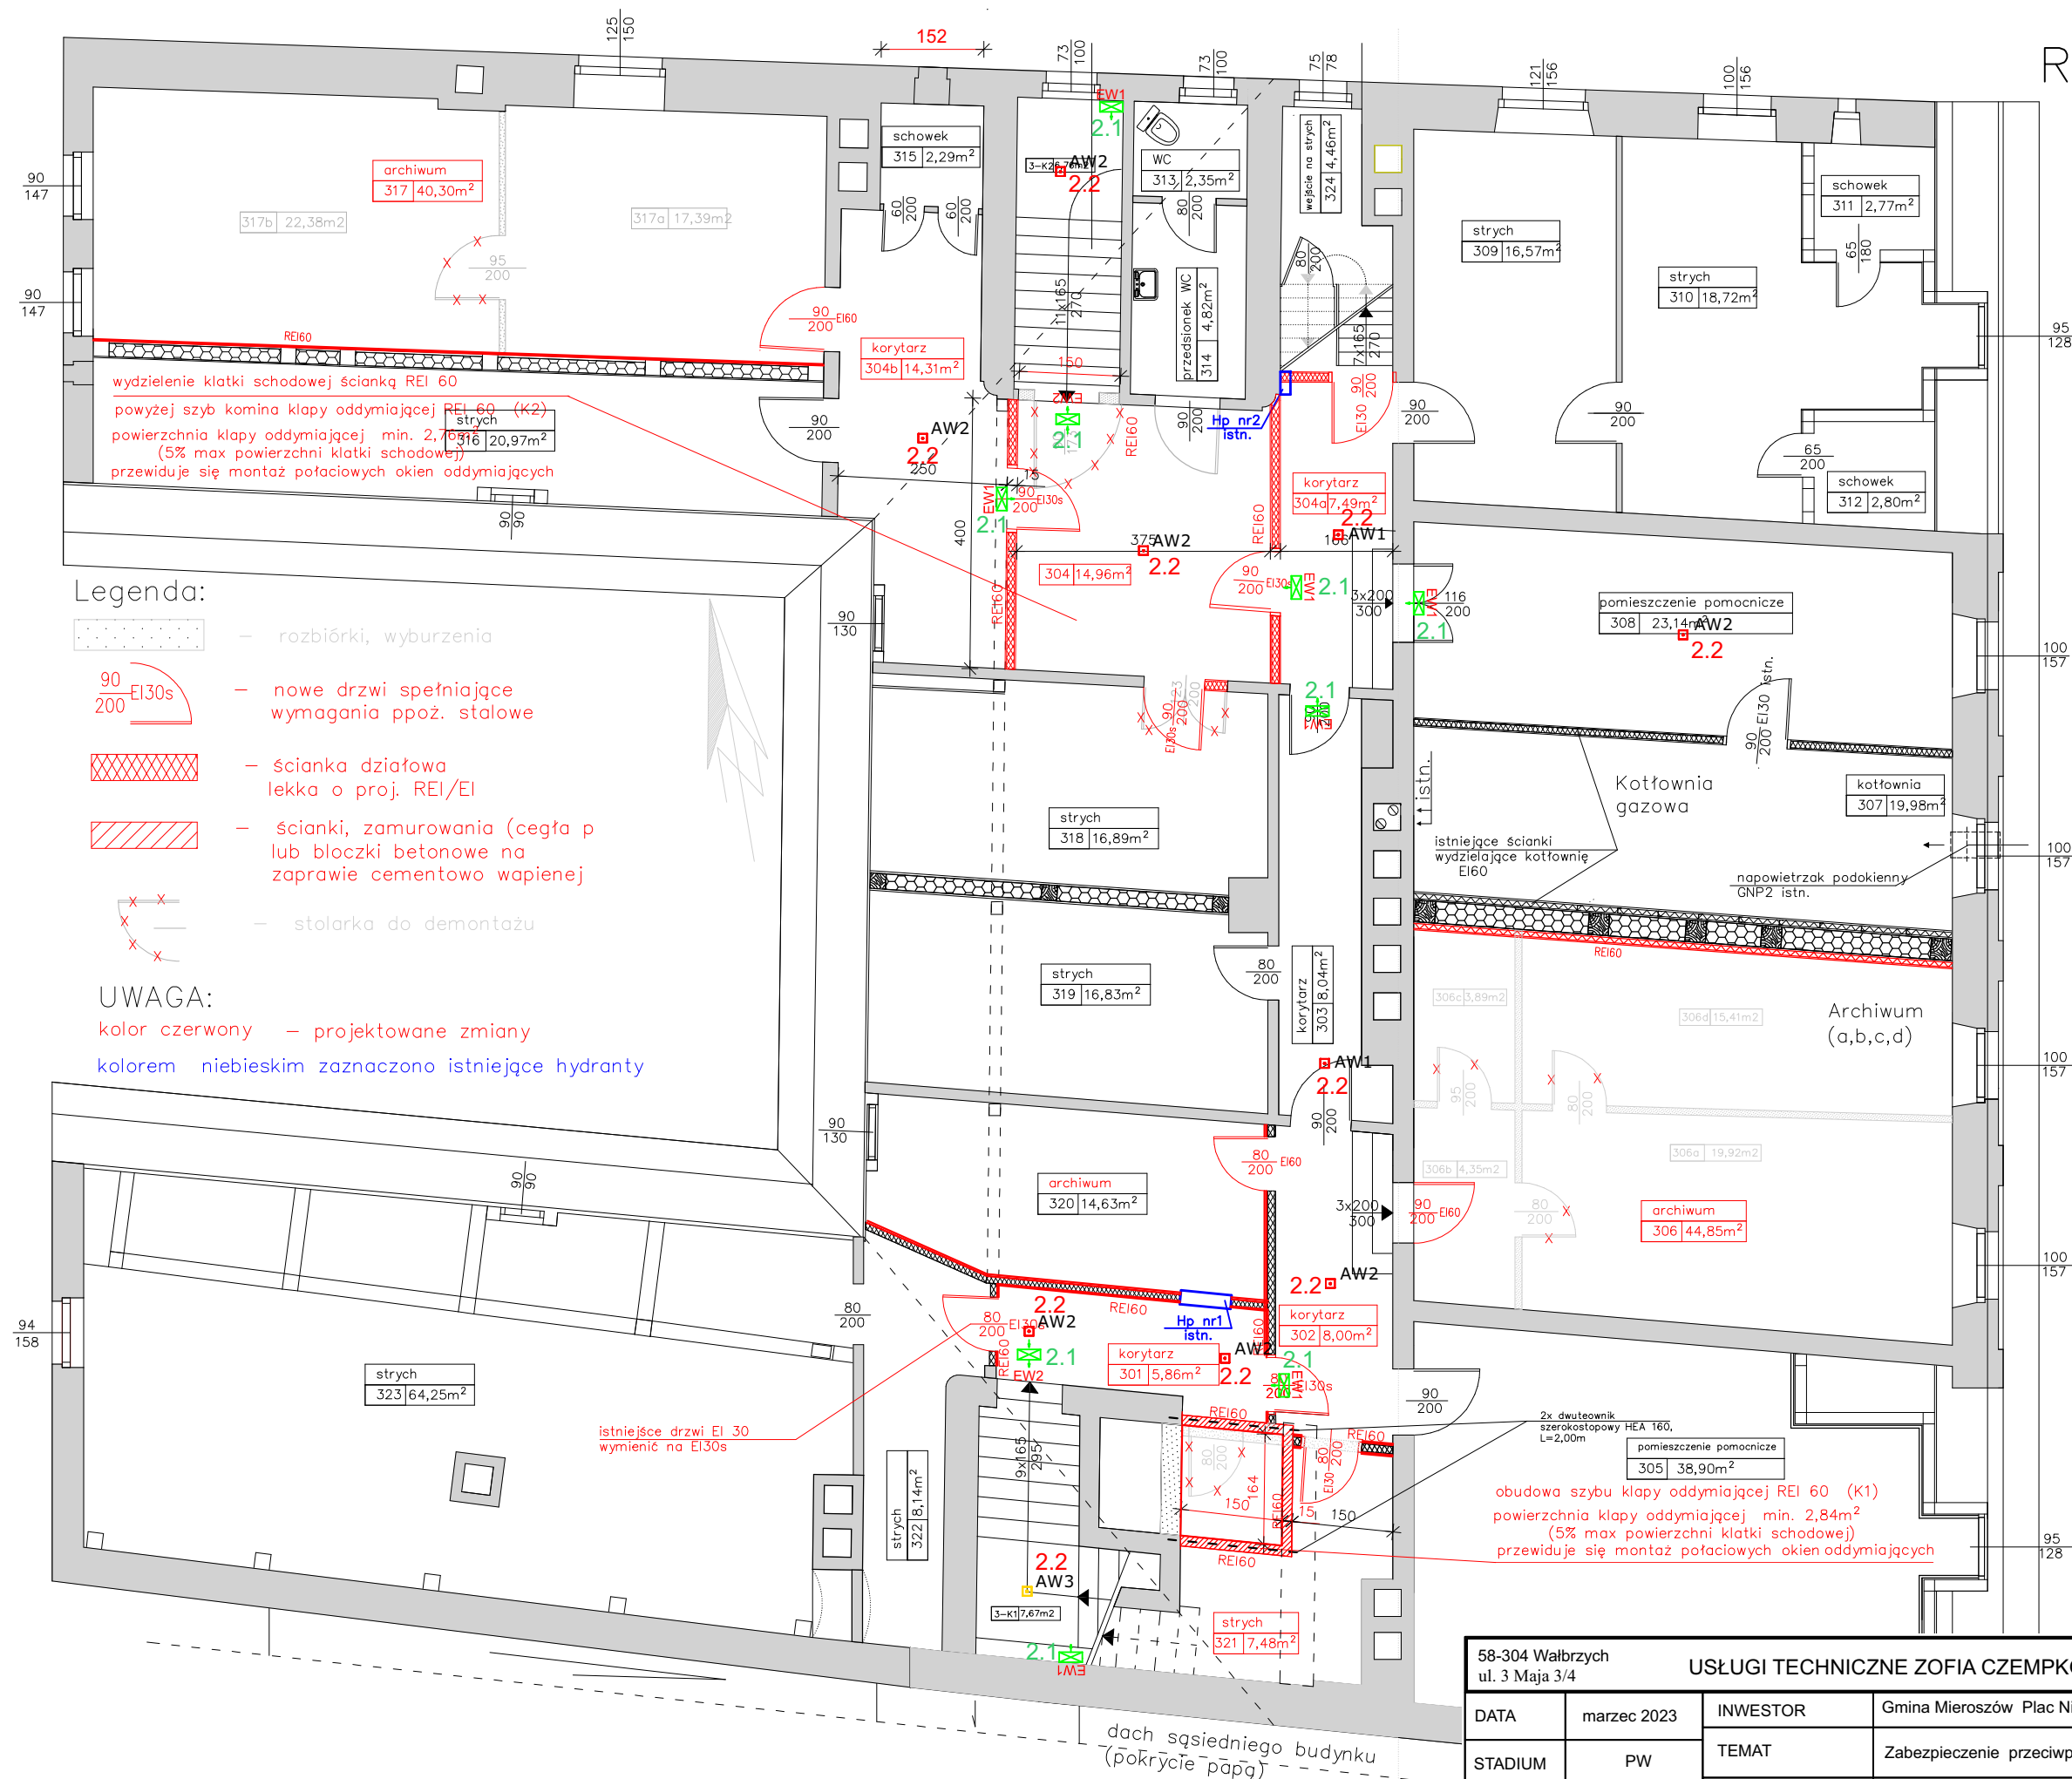

UWAGI:

W przypadku nie uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych dla których wymagane jest oświetlenie w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu” oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie) należy dodatkowo zabudować nad urządzeniami oprawy oświetleniowe typu LUMI LUN LUM597348 asymetryczna 2W 1h - uwzględnione w PT

- LEGENDA:**
- AW 1 - LUMI-S Wh400 E1/ST CR
 - AW 2 - LUMI-S Wh400 E1/ST XWB
 - AW 3 - LUMI-S Wh400 E1/ST WB
 - AWZ - MONITOR1-S IP-65 GR300 E1/ST ASY LT
 - EW 1 - MONITOR1-W E1/ST SIGN
 - EW 2 - MONITOR2-GR E1/ST SIGN
 - EW 3- MONITOR1-W IP-65 GR E1/ST SIGN
 - EW 4 - MONITOR2 IP-65 GR E1/ST DOUBLE SIGN

2.1 Numeracja obwodów zgodna ze schematem na rys. E-2

2.2

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; e-mail: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	marzec 2023	INWESTOR	Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1 58-350 Mieroszów		
STADIUM	PW	TEMAT	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - III piętro		
NR RYSUNKU	AW-5	PROJEKTANT	mgr inż. Zdzisław Marciniak		
		NR UPRAWNIEN	NBGP-V-7342/3/8/95/96		